










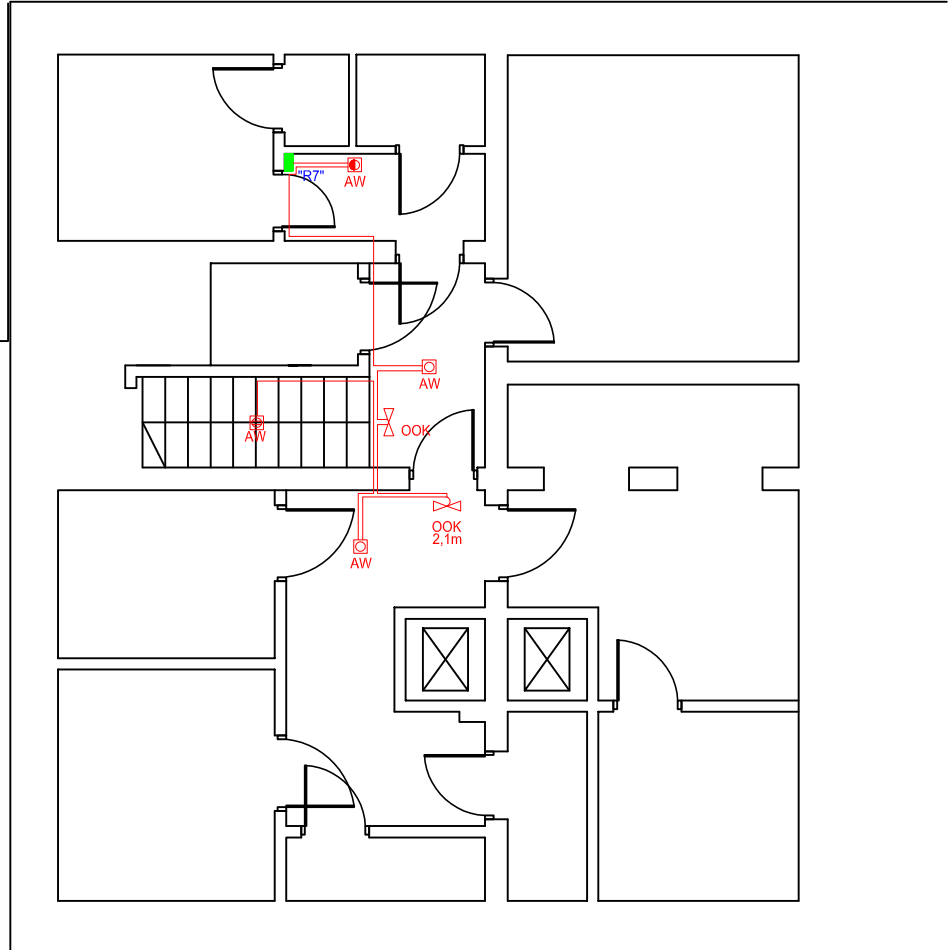



ISTNIEJĄCY NOWY BUDYNEK PRZEDSZKOLA  
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA



UKŁAD SIECIOWY: TN-S  
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE

OBWODY PROWADZIĆ NATYNKOWO W LISTWACH  
INSTALACYJNYCH. UŻYWAĆ PRZEWODÓW PŁASKICH  
YDYp O PRZEKROJU 1,5mm<sup>2</sup> O Un=750V. PUSZKI  
ROZDZIELCZE NATYNKOWE Z SZYBKOWZLACZKAMI.

-  OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO LED
-  1W 1H PODTRZYMANIE DO STREF OTWARTYCH
-  OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO LED
-  1W 1H PODTRZYMANIE DO DRÓG EWAKUACYJNYCH
-  OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO LED
-  1W 1H PODTRZYMANIE ASYMETRYCZNA
-  OPRAWA OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO
-  MONTOWANA NA SUFICIE
-  OPRAWA OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO
-  MONTOWANA NA ŚCIANIE
-  OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
-  MONTOWANA NA ŚCIANIE DO - 20 STOPNI C.

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl		
<b>"WIS"</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Obiekt	Oświetlenie Ewakuacyjne w starej części budynku Przedszkola Publicznego w Siechnicach			
Adres	Przedszkole Publiczne ul. Osiedlowa 23a, 55-011 Siechnice			
Investor	Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice			
Treść rysunku	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego parteru	Data	Skala	Nr. rysunku
		23.08.2019	1:100	<b>E1</b>
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr. inż Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		